



**IPPE**  
Industriální park Plzeň Ejovice

I.P.P.E. s.r.o. Industriální park Plzeň Ejovice  
330 02 Dýšina 297, Česká republika

## Roční zpráva o přípravě provozu distribuční soustavy elektřiny v areálu IPPE Dýšina pro rok 2017

Zpracoval: M. Sládek

Podpis:

Schválil: J. Bošek

Podpis:


V Dýšině, dne 19.12.2016

**MAX AICHER**  
UNTERNEHMENSGRUPPE

Tel: +420 377 282 801  
E-Mail: info@ippe-sro.cz  
Internet: www.ippe-sro.cz  
IČ: 45350507  
DIČ: CZ45350507

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
Konto CZK: CZ61 2700 0000 0021 0620 4414  
Konto EUR: CZ17 2700 0000 0021 0620 4430  
SWIFT/BIC: BACXCZPP

Společnost je zapsaná v OR vedeném u  
Krajského soudu v Plzni Odd. C, vl. 2298  
Jednatel společnosti:  
Peter Johannes Sekera-Bodo

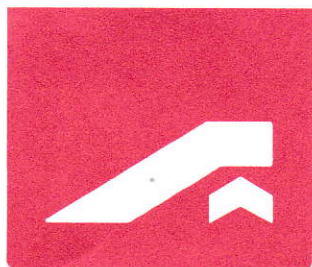

V souladu s ustanovením vyhlášky 220/2001 Sb., Příloha č. 1 byla provozovatelem lokální distribuční soustavy I.P.P.E. s.r.o. zpracována roční zpráva přípravy provozu pro rok 2010.

**A) Podklady pro vypracování zprávy:**

- 1) Plán rozvoje LDS IPPE pro roky 2017 – 2022 – aktualizace č. 9
- 2) Údaje o rezervované kapacitě a předložených požadavcích konečných zákazníků v areálu IPPE
- 3) Zjištění ročních rizikových stavů ohrožujících spolehlivost provozu LDS v areálu IPPE

**B) Předkládané skutečnosti**

- 1) Očekávaná výše spotřeby elektřiny v období 01-12/2017
- 2) Předpokládaná odběrová  $\frac{1}{4}$  h maxima v jednotlivých měsících roku 2017

měsíc	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
nam.1/4 max	7,1	7,2	7	6,9	6,8	6,7	6,8	6,9	7	7	7,1	7,1
GWh	2,3	2,1	2,1	2	1,9	1,9	1,8	1,8	1,9	2	2,1	2,2

- 3) Podpůrné služby k zabezpečení spolehlivosti provozu LDS v areálu IPPE:

Dle smluvního ujednání s regionálním distributorem elektřiny ČEZ Distribuce a.s. je zajištěna pro areál IPPE záložní varianta pro poskytnutí rezervované kapacity z distribuční sítě 22 kV.


Konkrétně – vedení 1x 22kV Hrudkovny – z rozvodu 110/22 kV Rokycany.-2,2MW

Základní provozní stav: napětí 22 kV dělí vývodové odpojovače v rozvodně HT 22 v objektu I.P.P.E.

s.r.o.

- 4) Základní schéma lokální distribuční soustavy 110 kV

- dle Přílohy č. 1

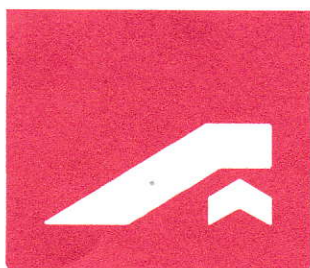

**IPPE**  
Industriální park Plzeň Ejovice

5) Plán údržby, oprav, rekonstrukcí s vypínáním dodávek distribuční soustavy VVN, VN

Činnost	Zařízení LDS	Plánovaný termín	Poznámka
Monitoring	Systém VVN, VN, NN	01-12/2017	Bez přerušení distr.
Výměna trasformátoru a kabelů 6kV	HT22	03/2016	Bez přerušení distr.
Výměna odpojovačů	HT 110,	05-09/2017	Bez přerušení distr.

6) Pravidelné zimní měření vybraných parametrů LDS 110 kV

Dle pokynů Centrálního dispečinku ČEZ, a.s. proběhne v termínu 01/2017 zimní měření parametrů sítě 110 kV v HT 110 IPPE.

Naměřená data budou odeslána v požadovaném formátu do ČEZ, a.s. a uložena v archivu I.P.P.E. s.r.o..

Zpracoval: M. Sládek

Schválil: J. Bošek

V Dýšíně, dne 19.12.2016

 Czech Republic  
**IPPE**.sro 330 02 Dýšina 297  
Tel: +420 377 262 801 • IČO: 45350507  
E-mail: info@ippe-sro.cz • DIČ: CZ45350507

**MAX AICHER**  
UNTERNEHMENSGRUPPE

Tel: +420 377 282 801  
E-Mail: info@ippe-sro.cz  
Internet: www.ippe-sro.cz  
IČ: 45350507  
DIČ: CZ45350507

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
Konto CZK: CZ61 2700 0000 0021 0620 4414  
Konto EUR: CZ17 2700 0000 0021 0620 4430  
SWIFT/BIC: BACXZPP

Společnost je zapsaná v OR vedeném u  
Krajského soudu v Plzni Odd. C, vl. 2298  
Jednatel společnosti:  
Peter Johannes Sekera-Bodo